



阳公司

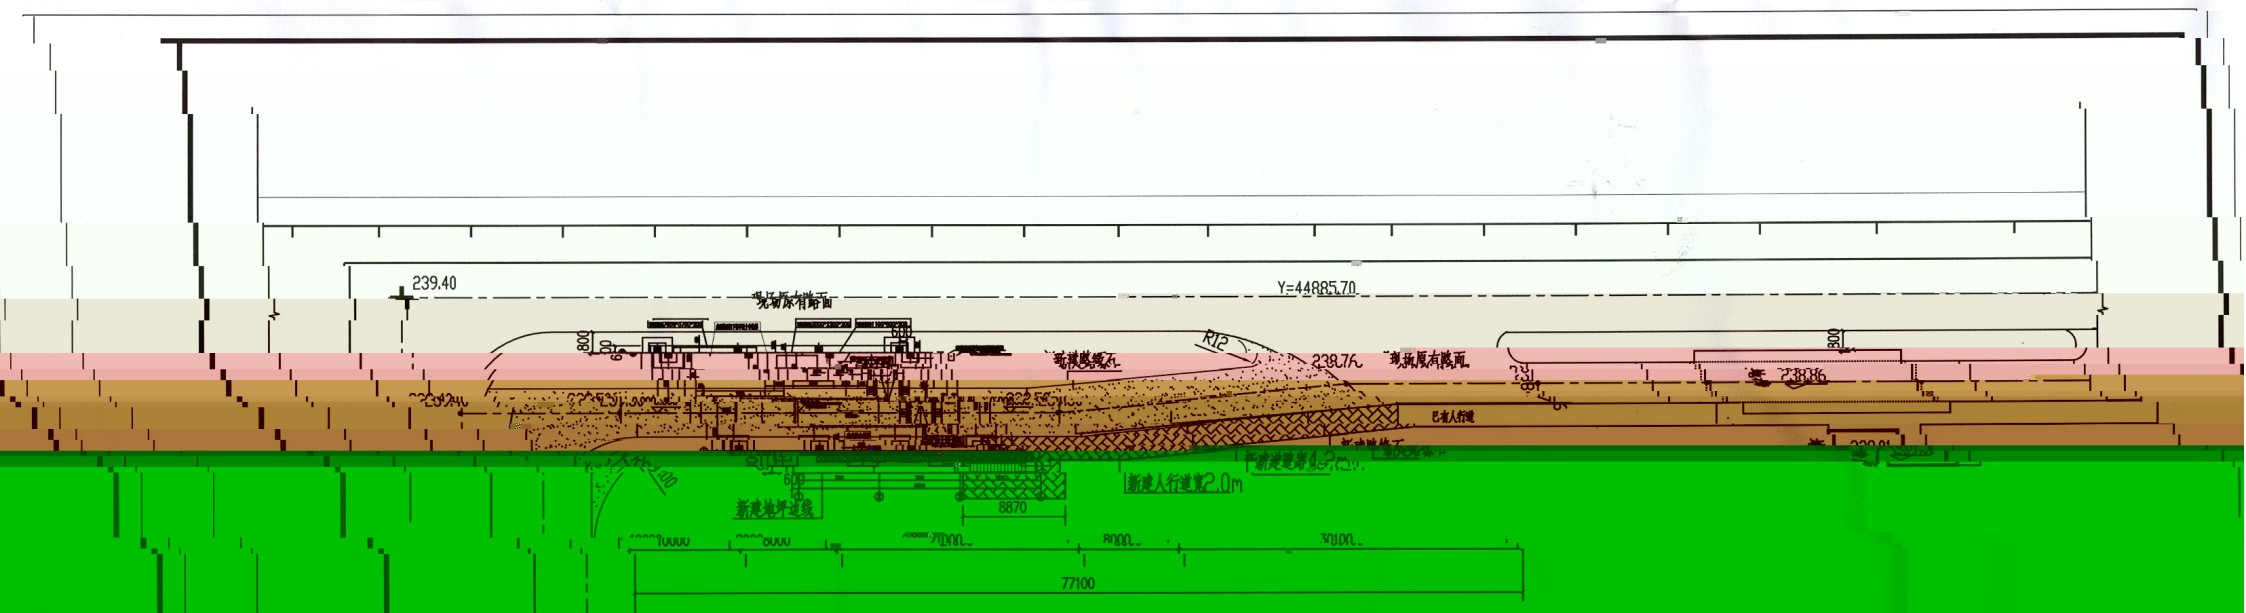


干燥采样总平面布置图

- C25面层厚10CM
- 级配碎石厚10CM
- 原土压实
- C30面层厚30CM, 提浆抹平压花纹
- 级配碎石厚10CM
- 片石层厚30CM

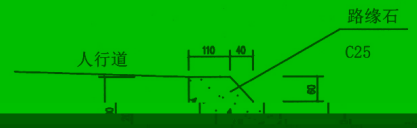

说明:
 1. 图中所有尺寸均为实际施工尺寸, 单位: mm

新建路面、人行道做法图




凡标高注单位: mm

合盛社
 1/20

日期: 2023.10.10
 设计: M

图 备 注


1	JG-01	钢结构设计说明、图纸目录	A2
2	JG-02	钢柱、柱脚、预埋螺栓平面布置图,柱网平面布置图	A2
3	JG-03		A2
	JG-04		A2
5	JG-05	墙面檩条布置图	A2
	JG-06	纵向框架拼接示意图	A2
7	JG-07		A2
8	JG-08		A2
9	JG-09		A2
		DL-01详图	A2
		DL-02详图	
		基础平面布置图,基础详图	

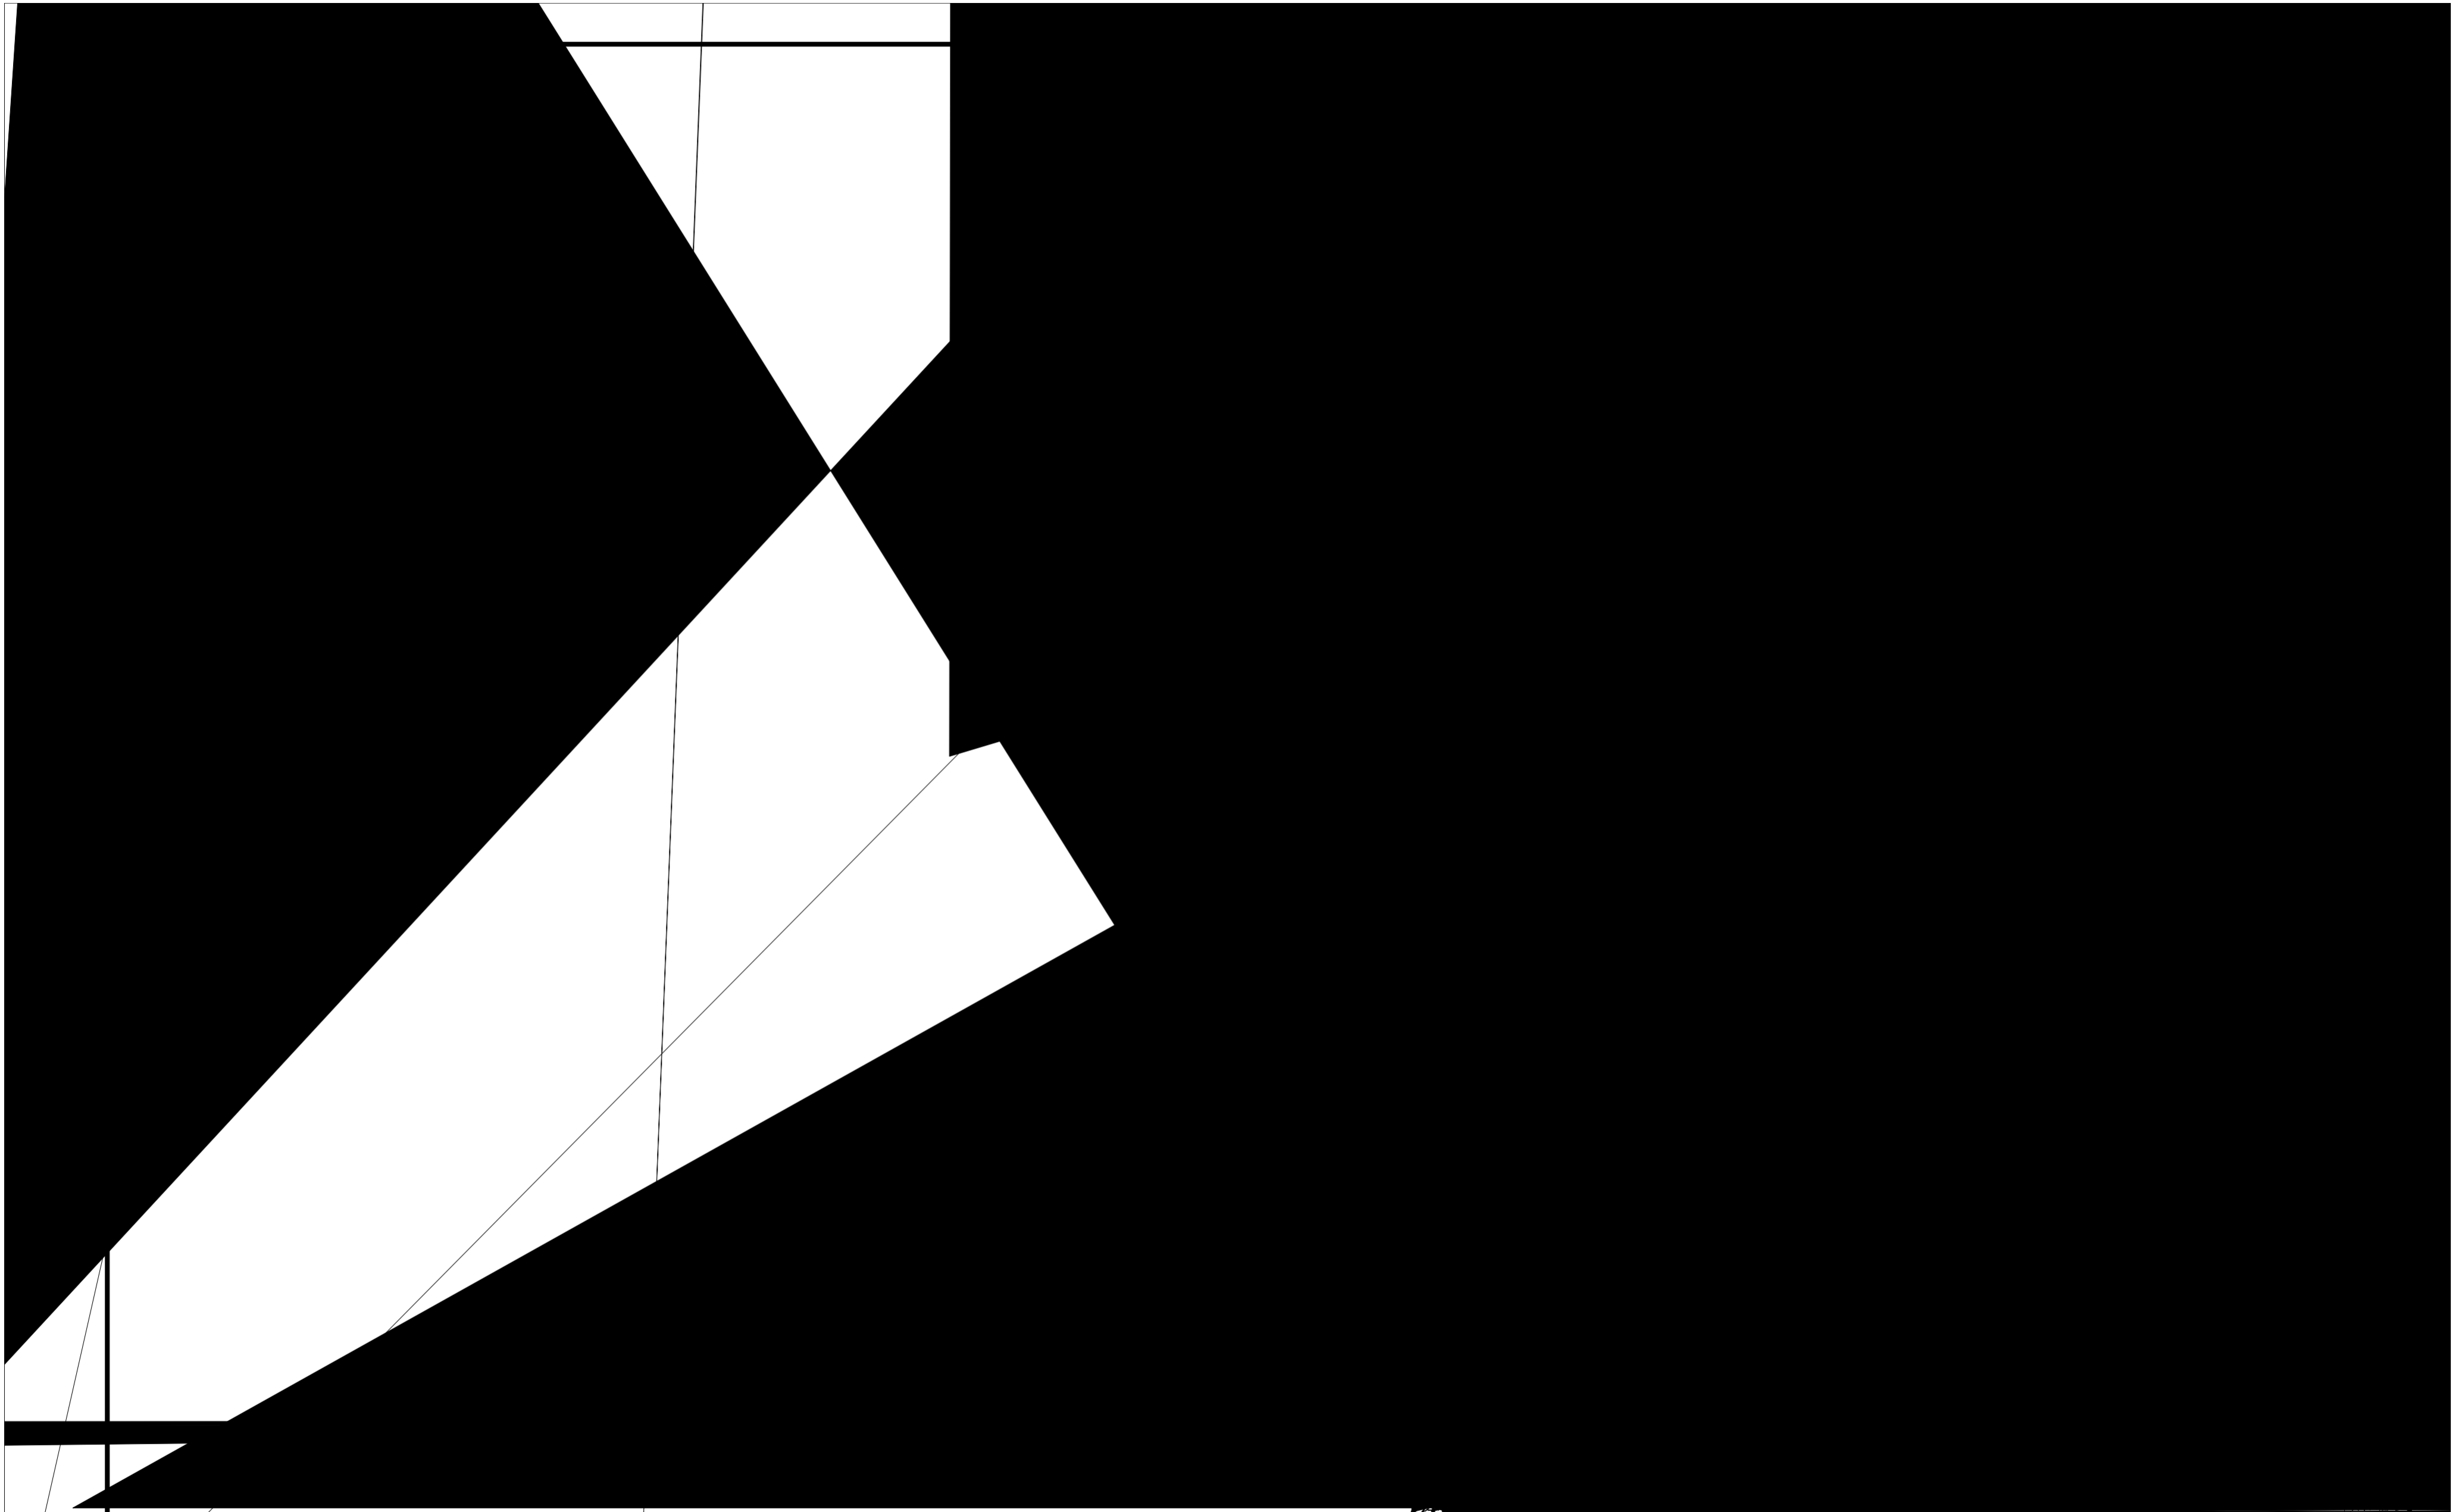

1/1

校核	项目名称
审核	子项名称
审定	图纸名称 汽车采样间±0.000m平面布置图
专业负责人	设计阶段 施工图 建筑 修改版号
项目负责人	图纸编号 01 日期 2023.02 A

CAD 签字

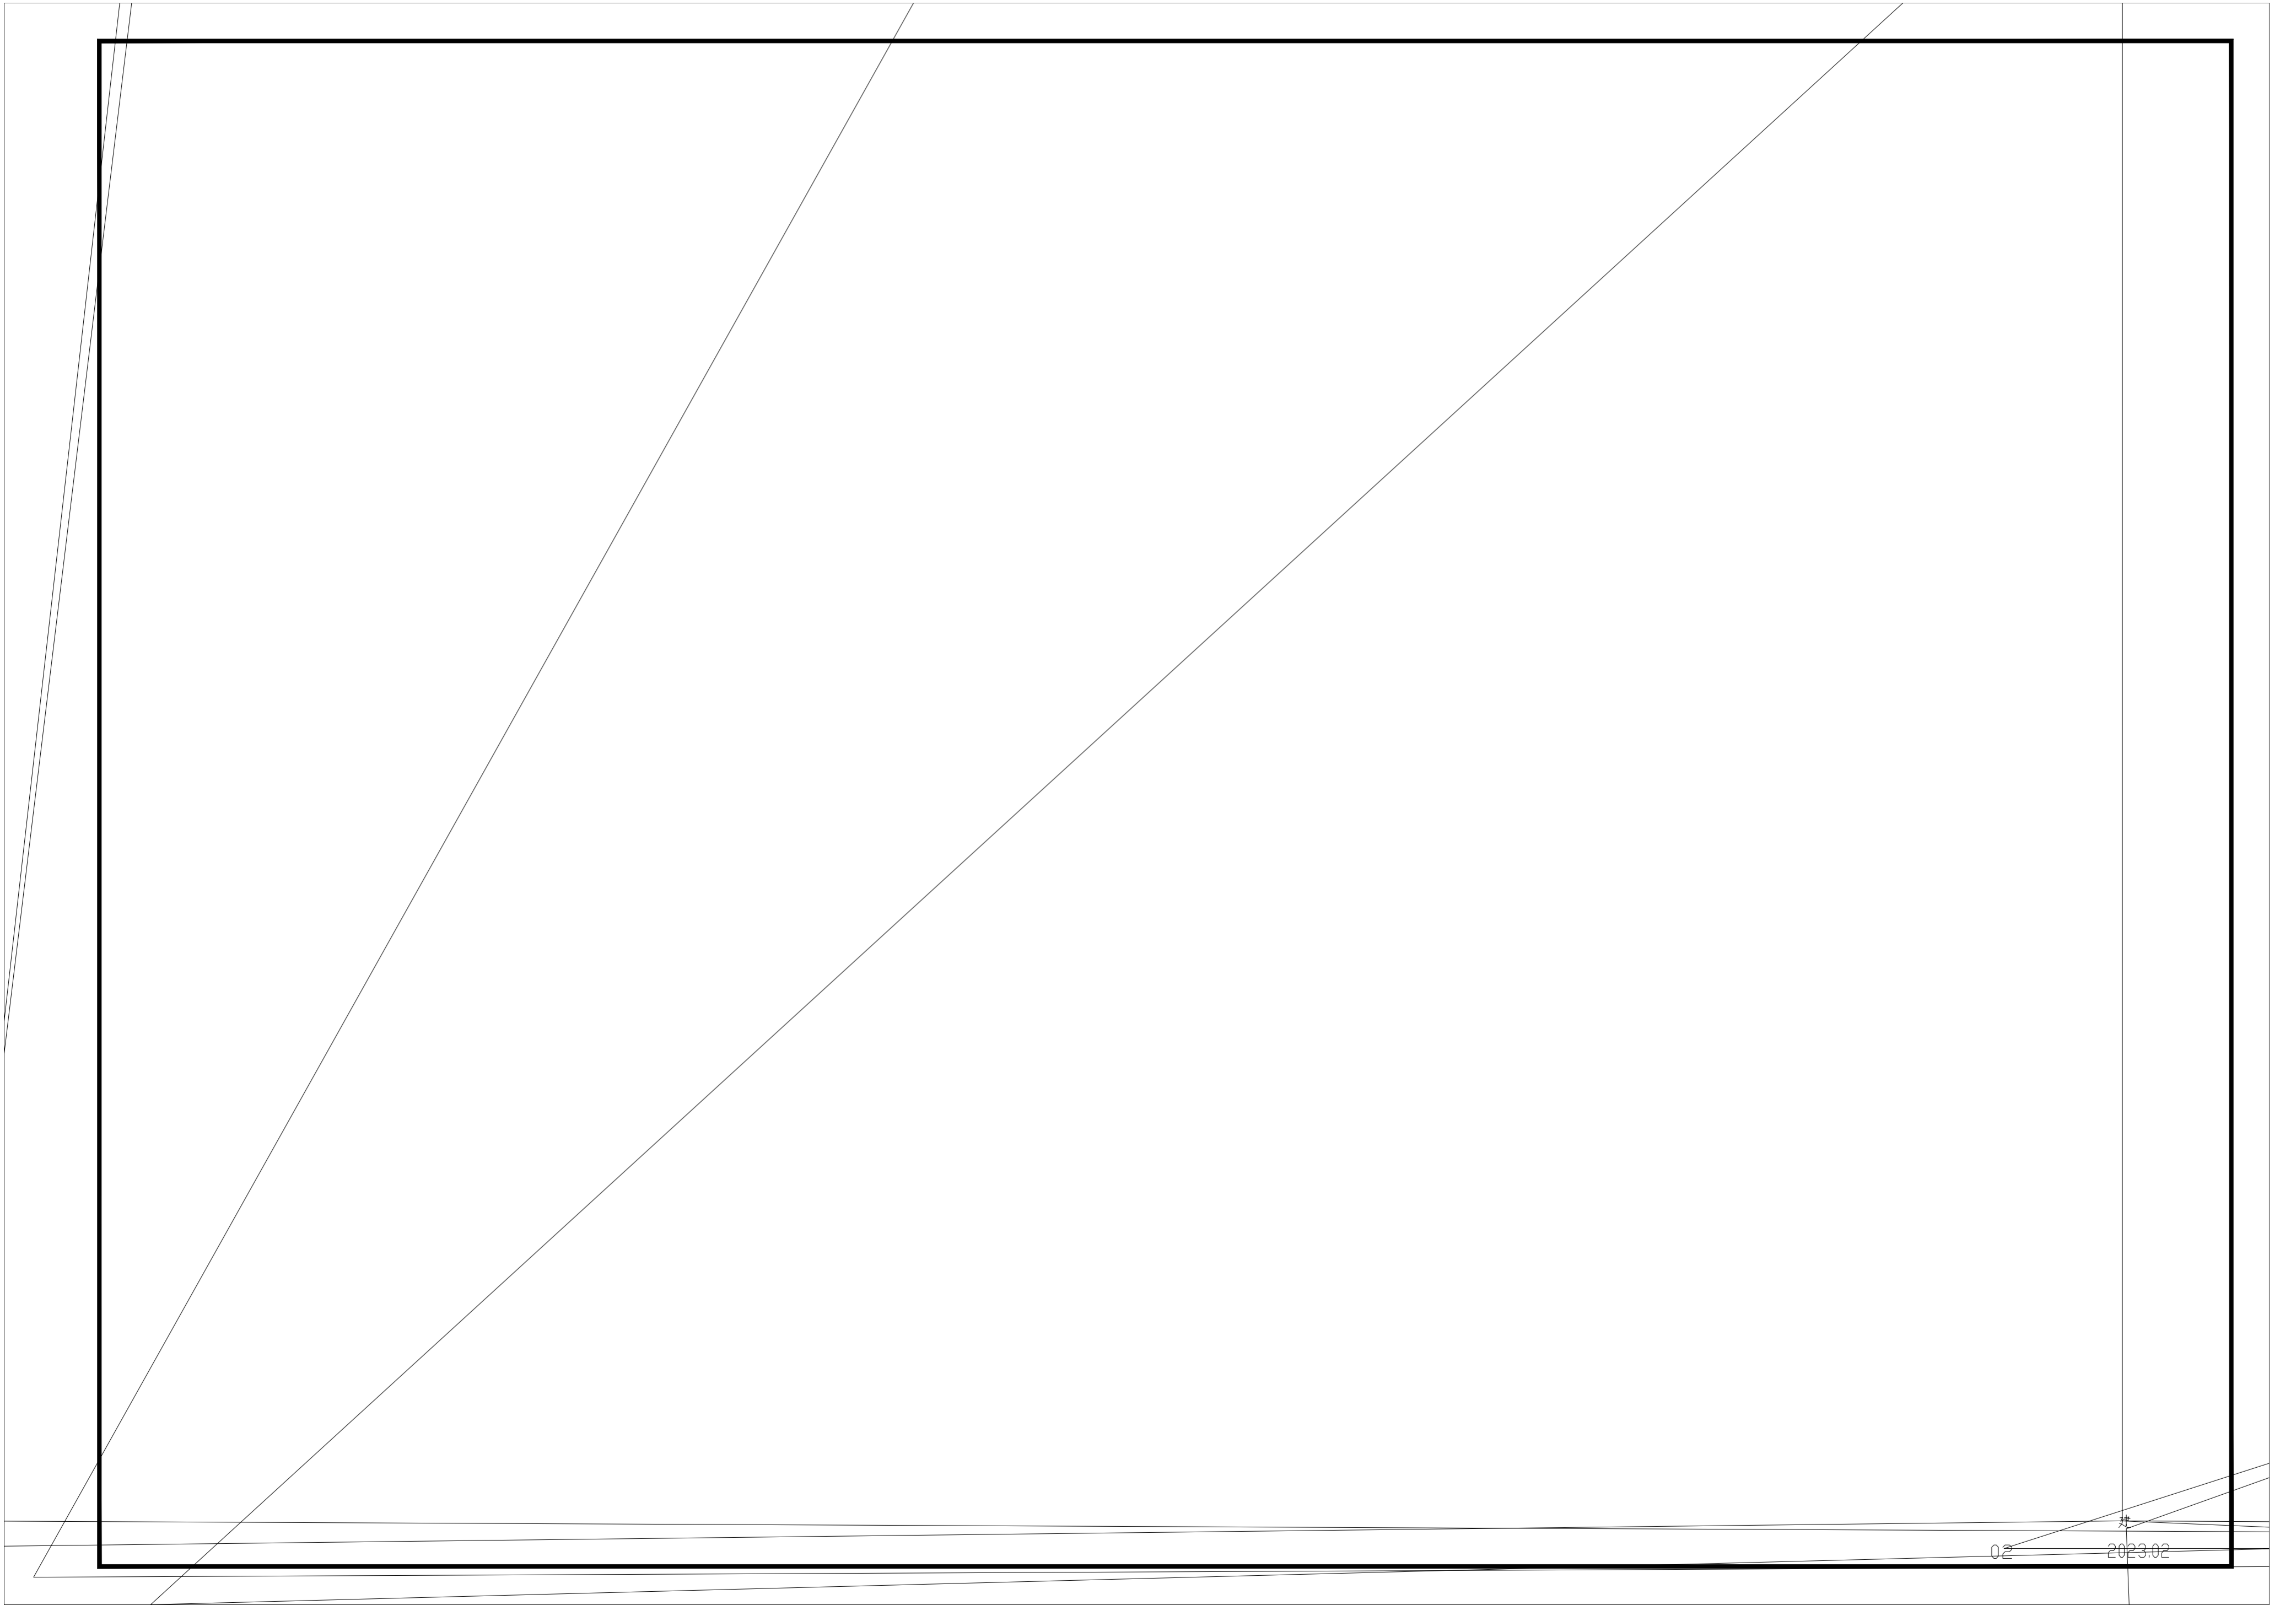

02

2023.02

暖通	
建筑	
结构	
电气	
给排水	

徐州东大

设计
 校核
 审核
 审定
 2010 06
 专业负责人
 项目负责人

月日
 建设单位
 项目名称
 子项名称
 图纸名称
 设计阶段
 图纸编号

本图未加盖出图专用章无效


项目编号

GJ-01详图


施工图 结构 修改版号

10 日期 2023.02 A


CAD 签字



建筑给水
排水

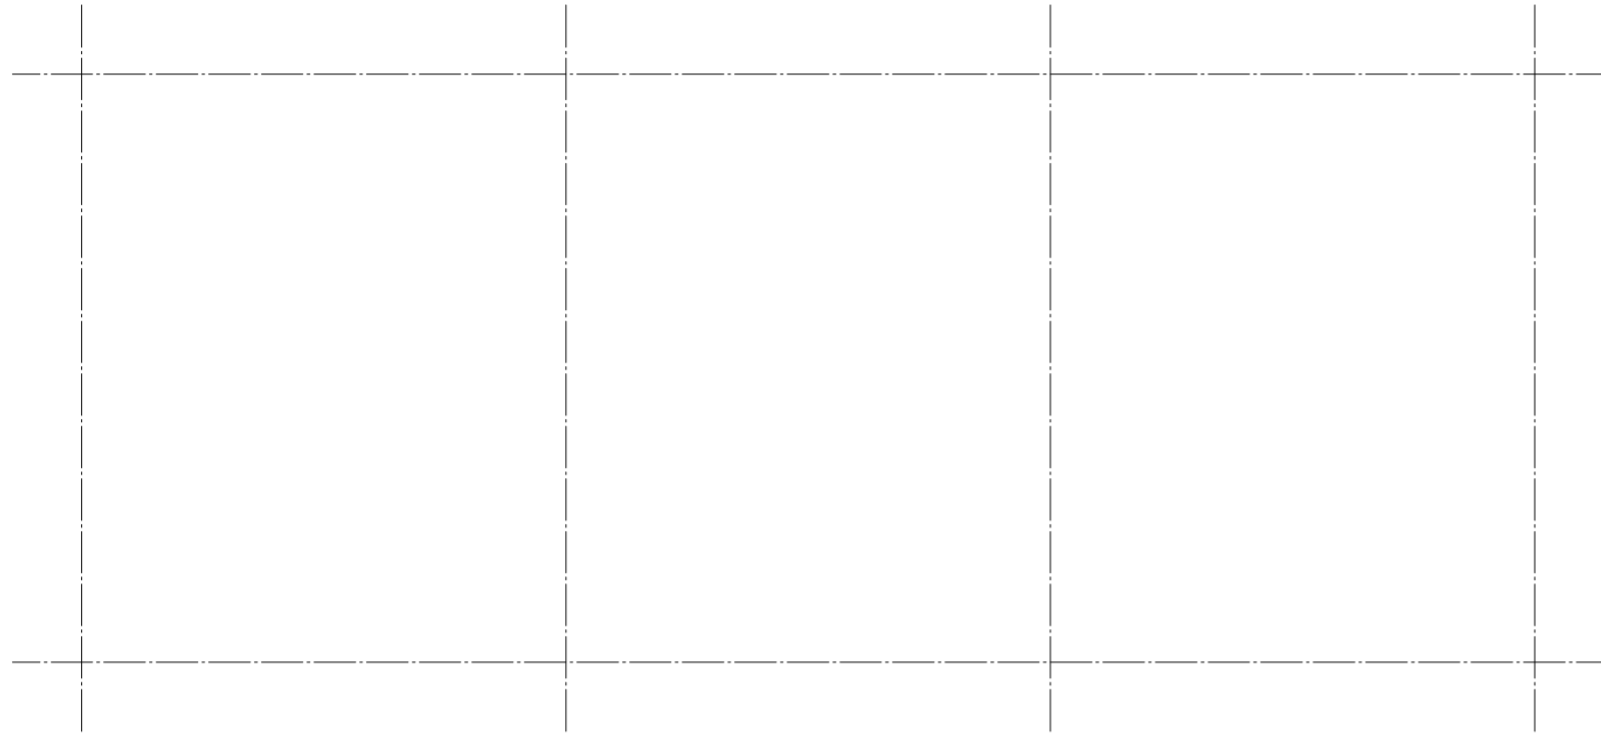

基础平面布置图 1:100

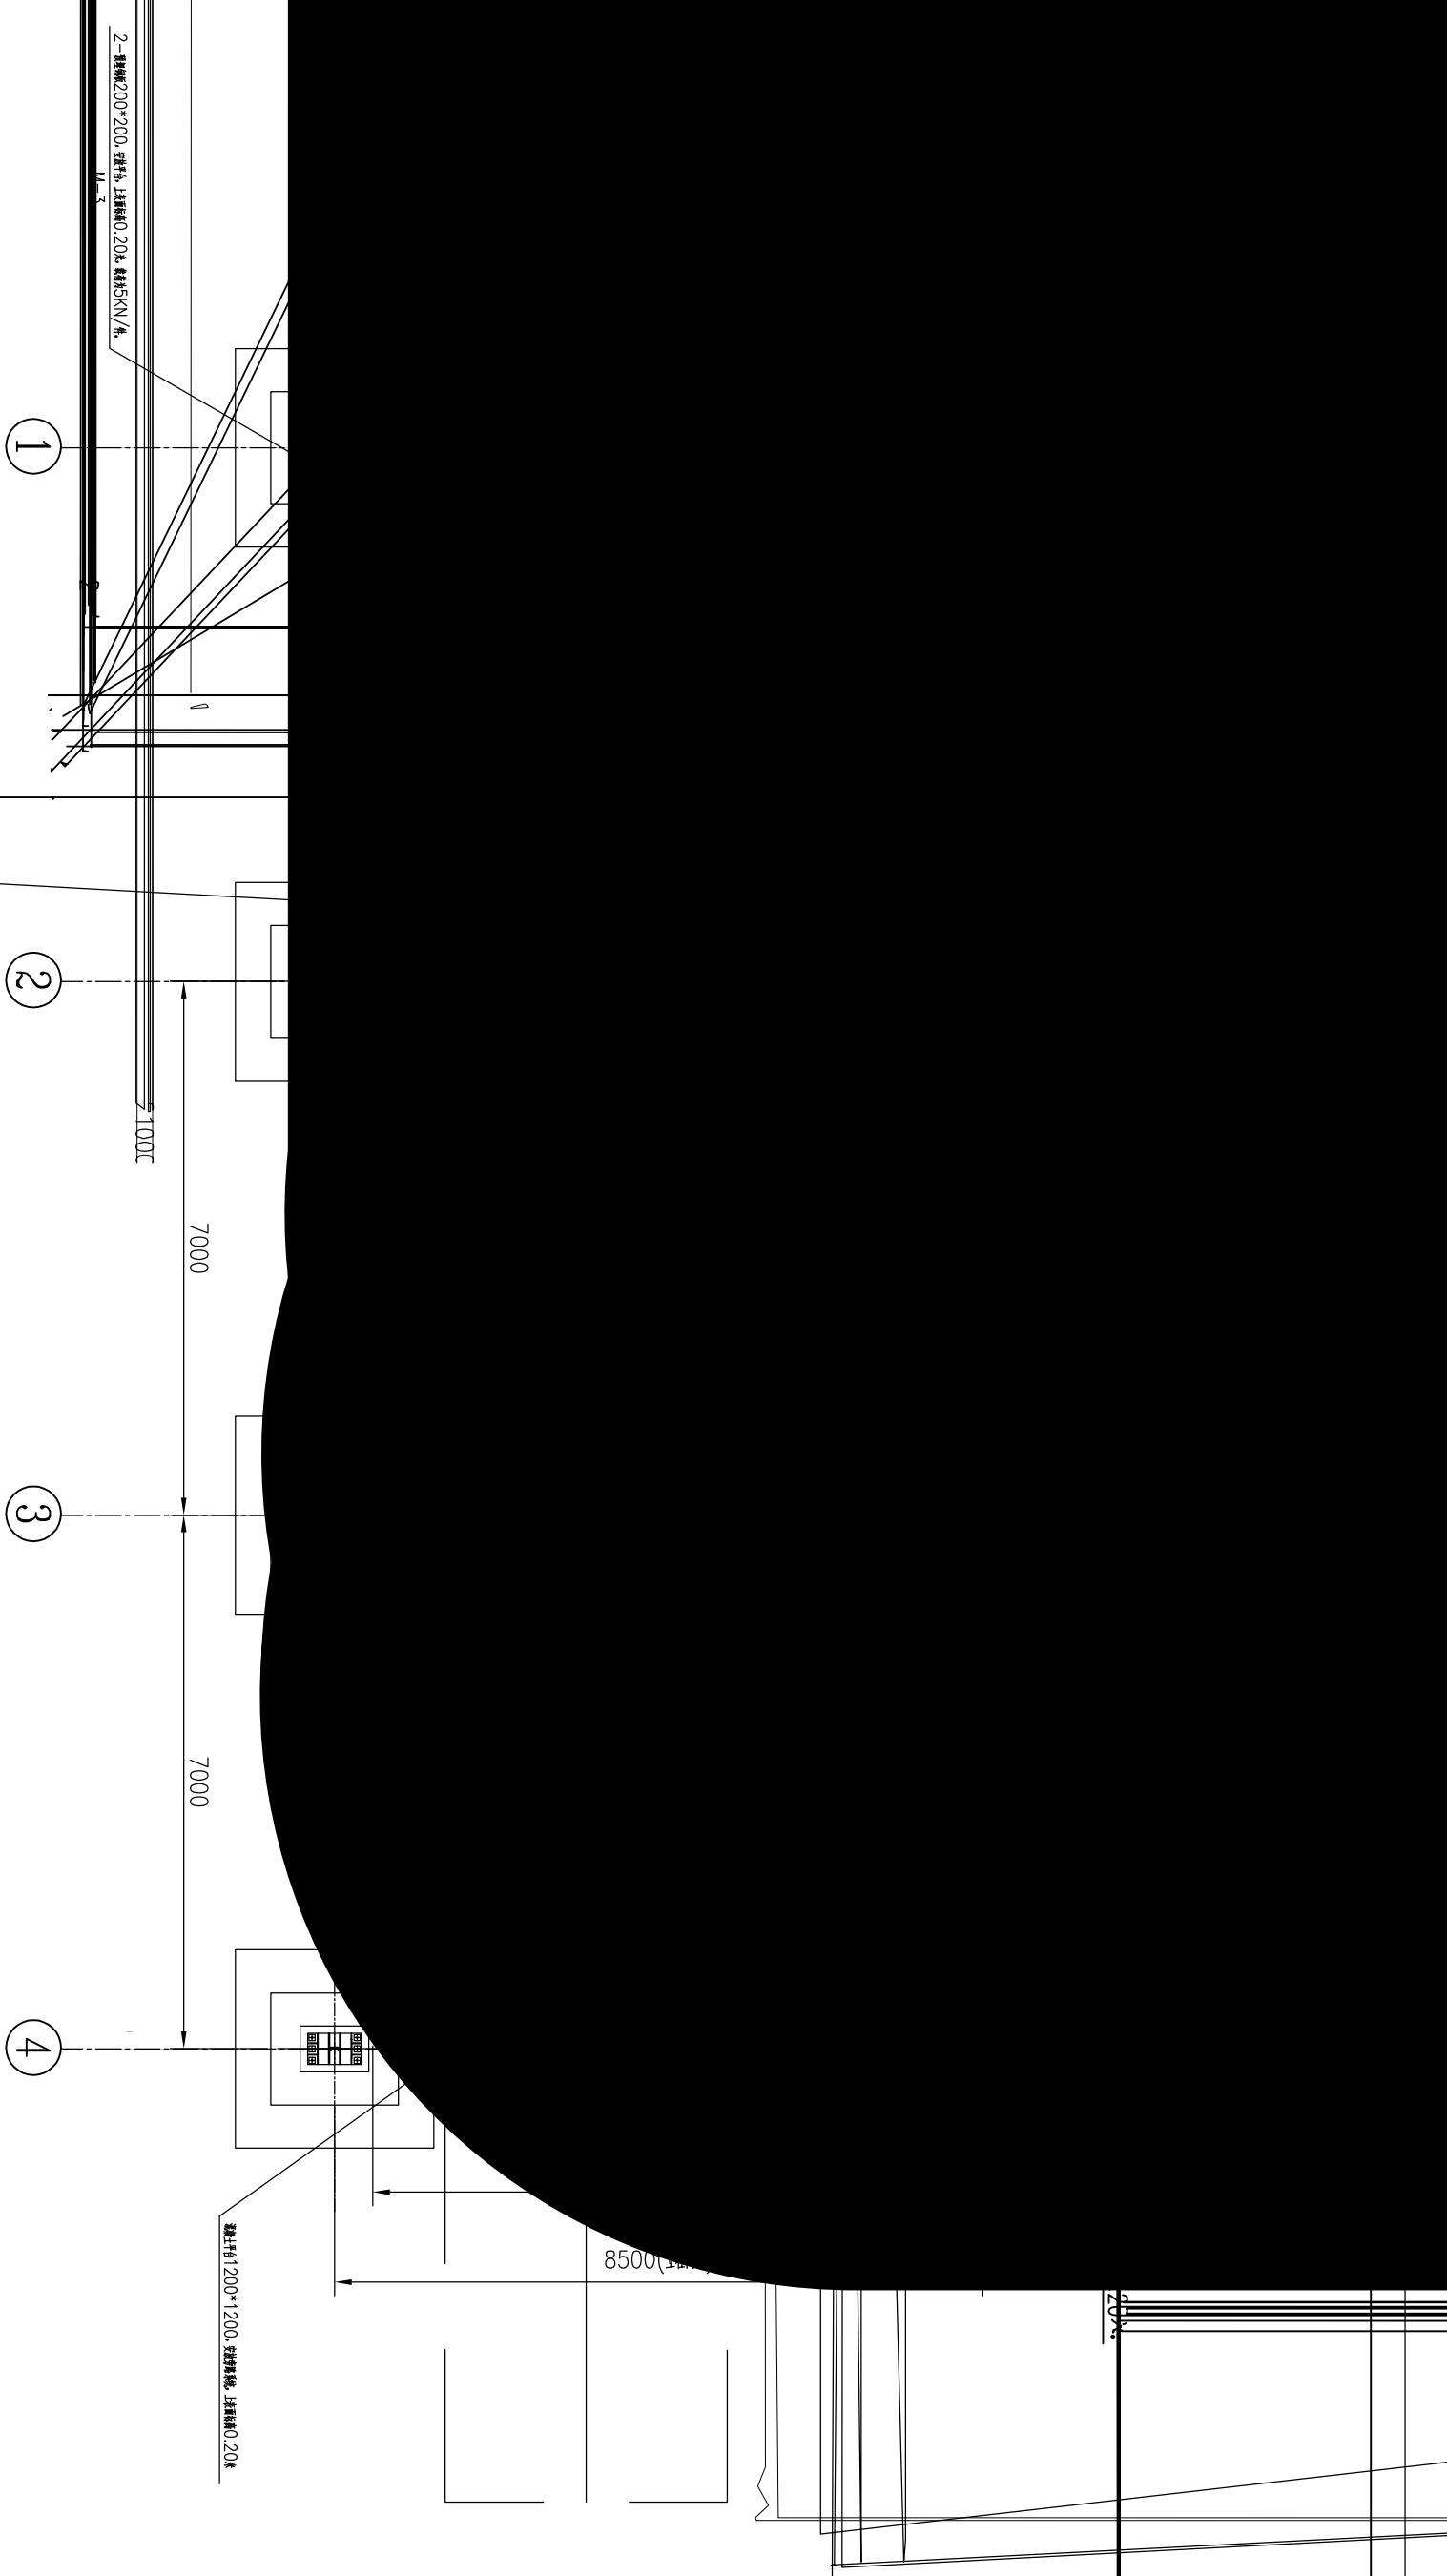

技术说明:

1. 预埋钢板厚20mm。混凝土强度等级C30, 钢筋为HRB335。
2. 本图荷载已考虑动力系数, 动力系数为1.25。
3. 混凝土平台上需设2- ϕ 75穿线管, 用以给汽车采样控制柜供电, 穿管与外部电缆联通。

普通附件登记
插图
表图
日期
签字
日期

设计	校核	审核	日期	设计	校核	审核	日期
李斌	李斌	李斌	23.04.13	李斌	李斌	李斌	23.04.13
设计				校核			
审核				批准			
SAIMO 赛摩				SAIMO 赛摩			
地面设备埋件基础图				地面设备埋件基础图			
四川赛摩股份有限公司				四川赛摩股份有限公司			
1022001651				1022001651			
SB				SB			
共 1 页				共 1 页			
第 1 页				第 1 页			
图号 SB7500-B00				图号 SB7500-B00			
品号 A				品号 A			

