


(b). 钢材应具有明显的屈服台阶, 且伸长率不小于20%; (c). 钢材应有良好的焊接性能和合格的冲击性。

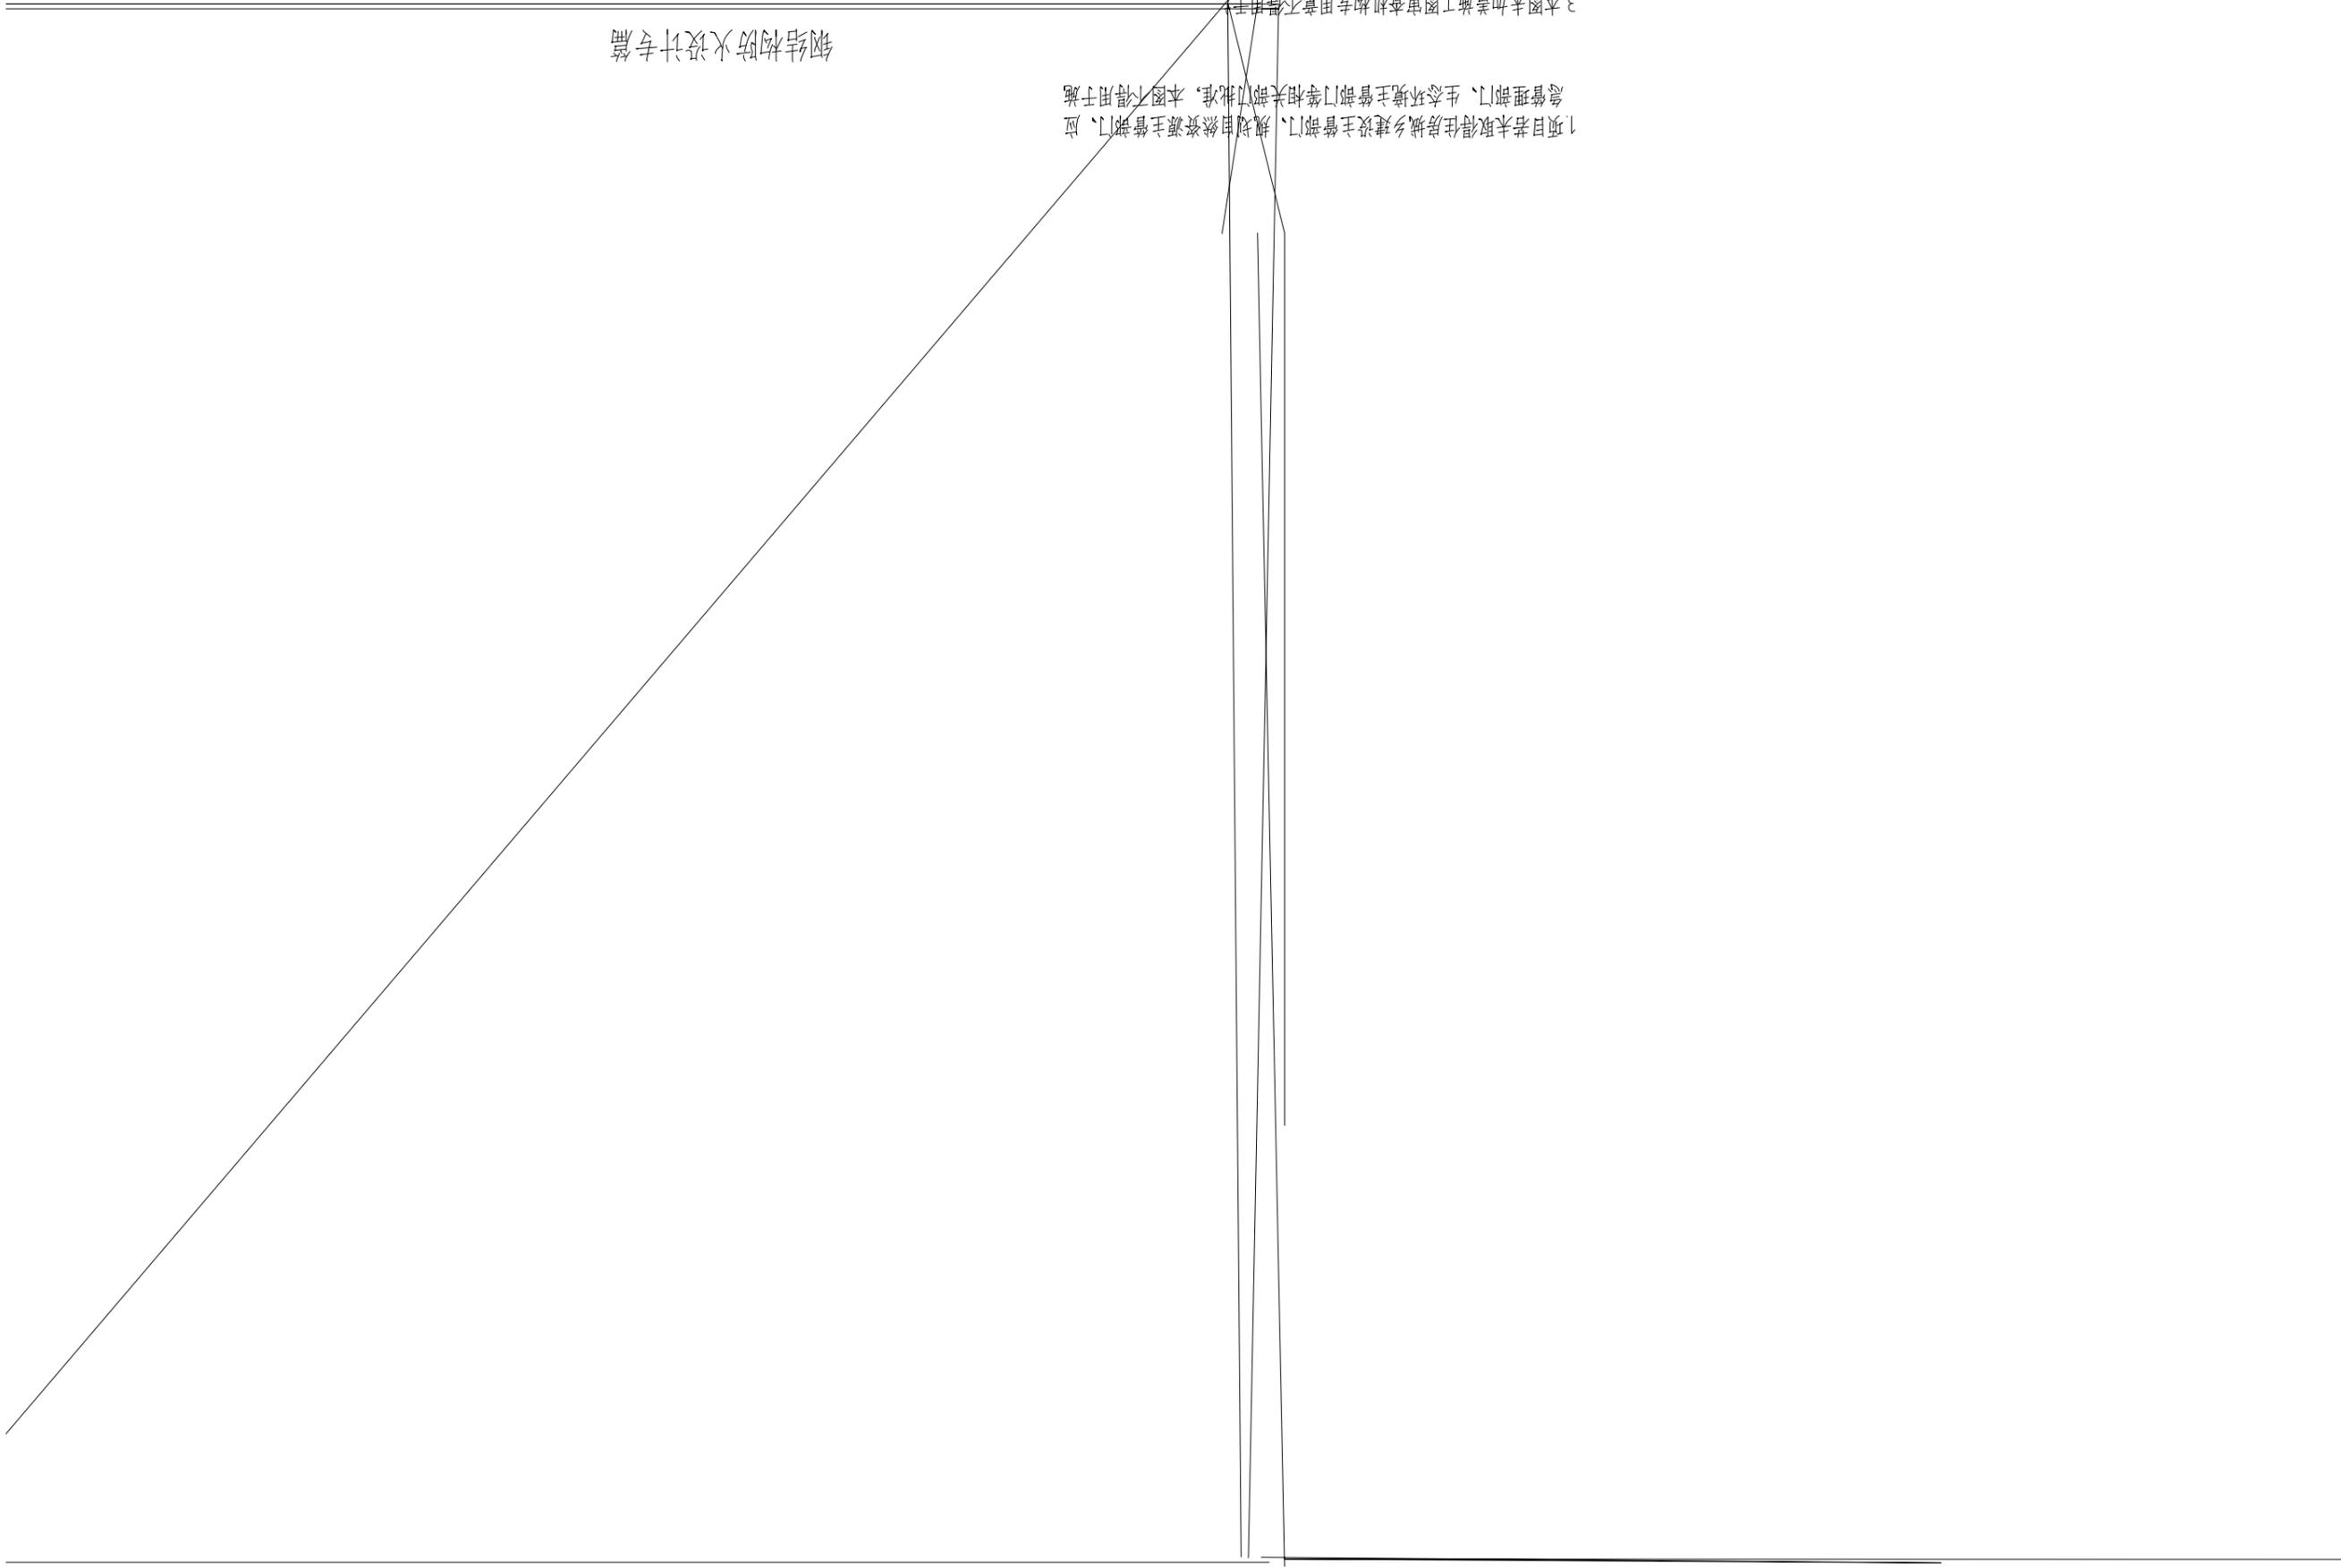

1.项目未取得住房和城乡建设主管部门、规划自然资源主管部门、应急管理、生态环境主管部门等相关部门批准，本图不得用于施


3.本图未加盖施工图审查机构专用章不得使用

钢结构防火设计专篇



NONE

(2019修正)

2、应知关批行佳建部第7号

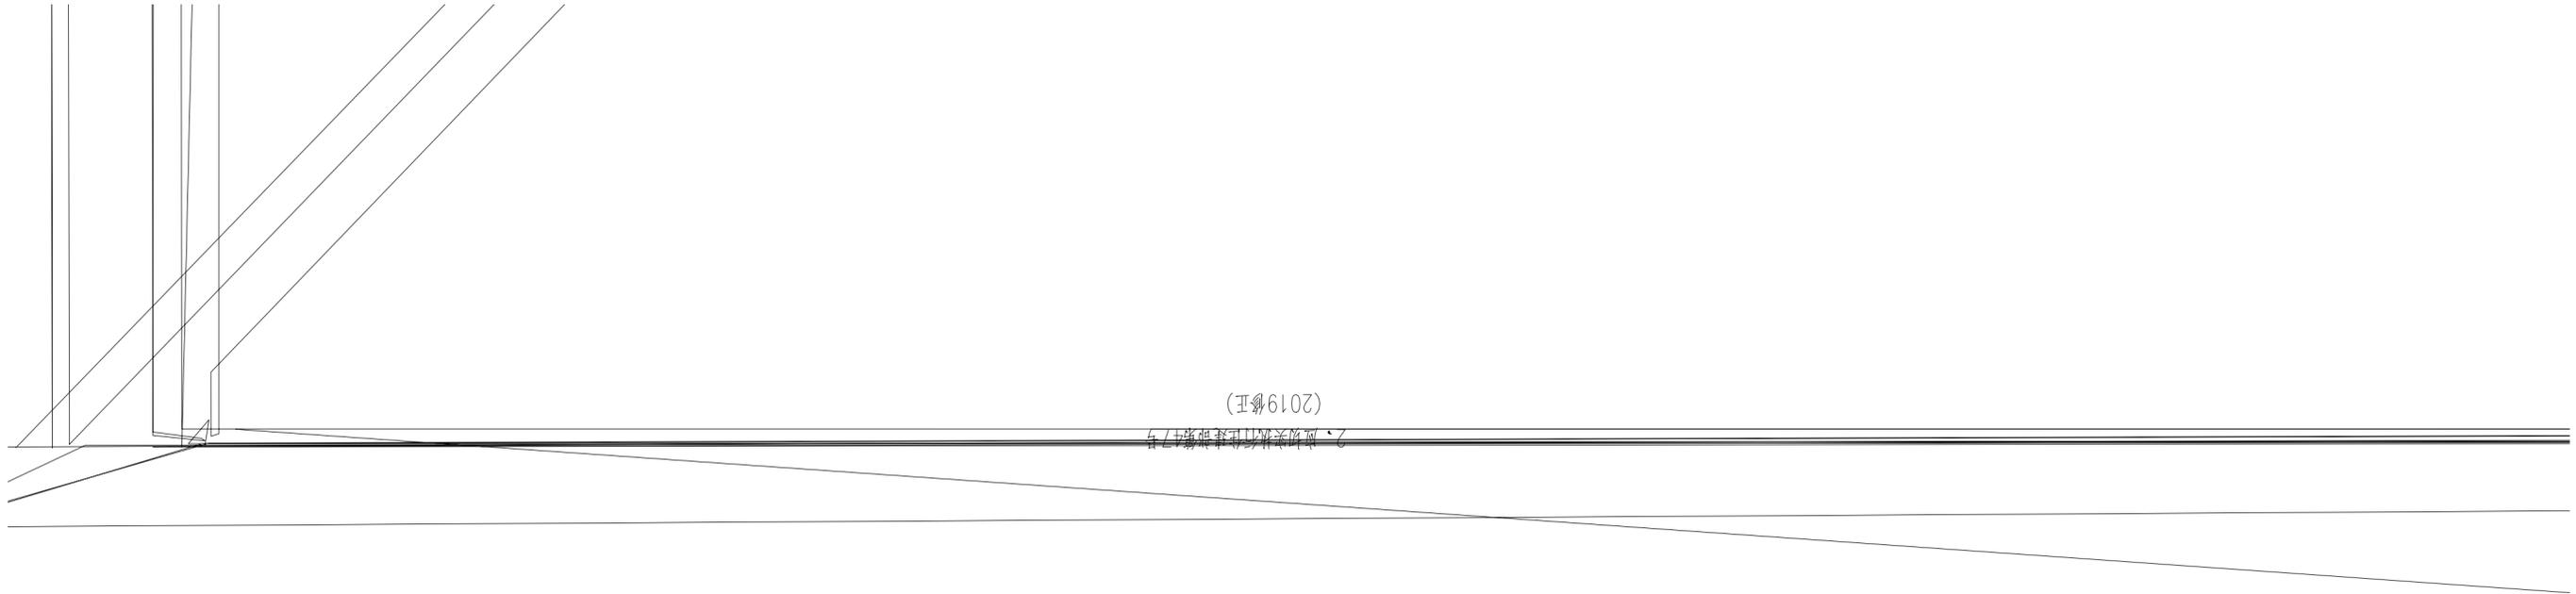

专业 SPECIALTY	签字 SIGN	日期 DATE	专业 SPECIALTY	签字 SIGN	日期 DATE

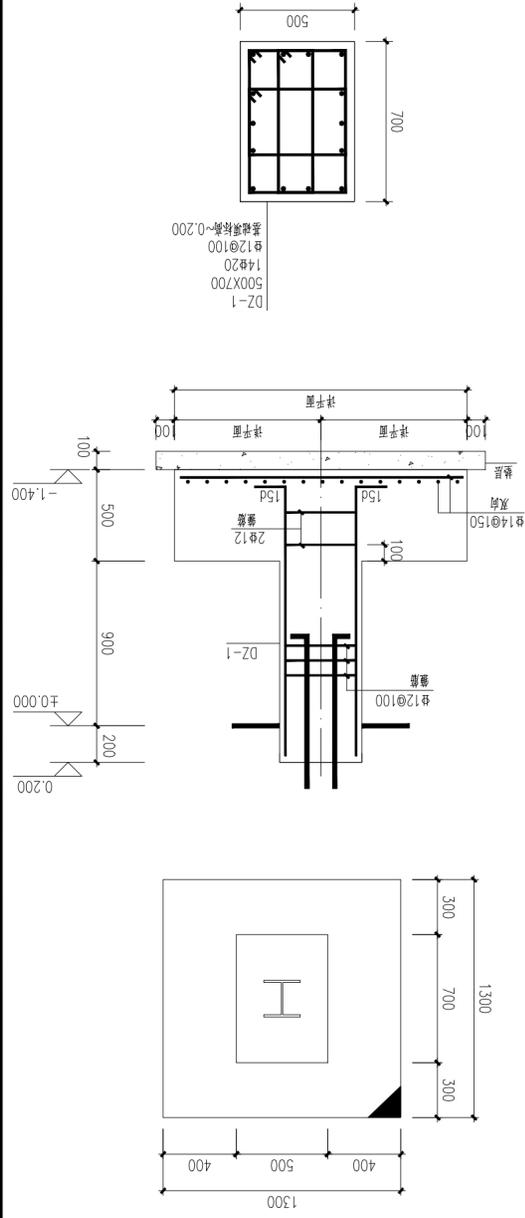

管架基础平面布置图

1:100

1 项目若未取得“房屋城乡建设”
管理部门、生态环境主管部门等相关部门批准, 本图不得用于施

